
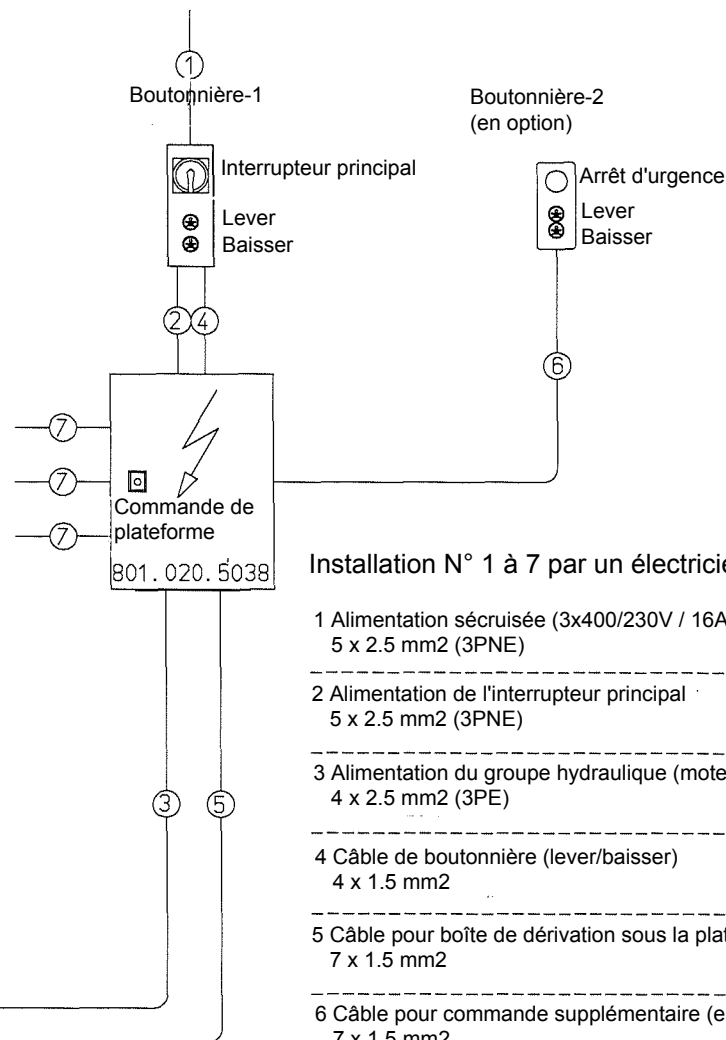


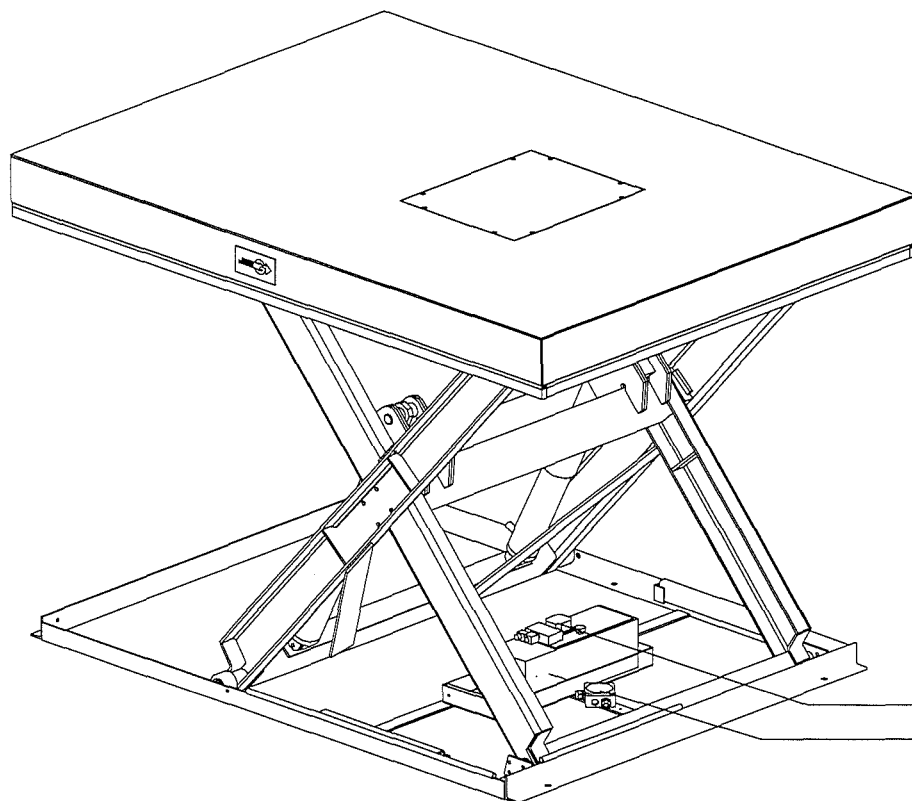

1 Alimentation sécrusée (3x400/230V / 16A)
5 x 2.5 mm2 (3PNE)

2 Alimentation de l'interrupteur principal
5 x 2.5 mm² (3PNE)

3 Alimentation du groupe hydraulique (moteur/pompe)
4 x 2.5 mm2 (3PE)

4 Câble de boutonnière (lever/baisser)
4 x 1.5 mm²

5 Câble pour boîte de dérivation sous la plateforme
7 x 1.5 mm²

6 Câble pour commande supplémentaire (en option)
7 x 1.5 mm²

7 Câble pour verrouillage (en option)
3 x 1.5 mm²

- L'installation doit être connectée avec une compensation de potentiel!
- Réglage du relais thermique!
- Installation avec conducteurs flexibles!
- Les capteurs sont à connecter avec des câbles blindés!
- La section des câbles doit correspondre à la réglementation locale!

[illegible]

1	Änderungs-Nr.	geprüft	F	Änderungs-Nr.	geprüft	F	Erstellt wrtb 05.08.2009	Ursprung		Massstab 1: 20
1	in exo-Ansicht	04.02.2010	bt	55	Schema neu GIL- 23.02.2016	bt	Geprüft bt 23.02.2016	Ersatz für.		
2	Ansicht	04.02.2010	bt							
3	zu GIL 297	08.12.2011	bt				Freigegeben bt 23.02.2016	Anz. Blatt	Blatt-Nr. 1	
4	Art. Steuerung	03.05.2012	bt							
Gewicht [kg]:				Anlage				Projekt-Nr.		BL-KL
				Benennung				Art.-Nr. 801.020.5101		
				Plan d'installation pour GIL-432				Zn.-Nr.		
				HB- 2.2 kW / 3.0 kW / 4.0 KW				S-EL2002-72001		
C: EF88DDA3. SZA										